


RIF. QUADRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**NOME PROGETTO**  
 TENSIONE 400 (V)  
 FREQUENZA 50 (Hz)  
 SIST. DI NEUTRO TT  
**NORME DI RIFERIMENTO**  
 INT. MODULARI CEI EN 60947-2  
 CARPENTERIA CEI EN 23



Nome del quadro		Quadro nicchia contatori	Quadro ascensore							
Corrente nominale (A)		63	20							
Tensione nominale (V)		400	400							
Icc in ingresso (kA)		9,6	0,6							
Caduta di tensione al quadro (%)		0	0,7							
Formazione linea (F+N+PE)			1x2,5 1x2,5 1x2,5							
Lunghezza linea (m)		1	50							
Norma di riferimento		Industriale								

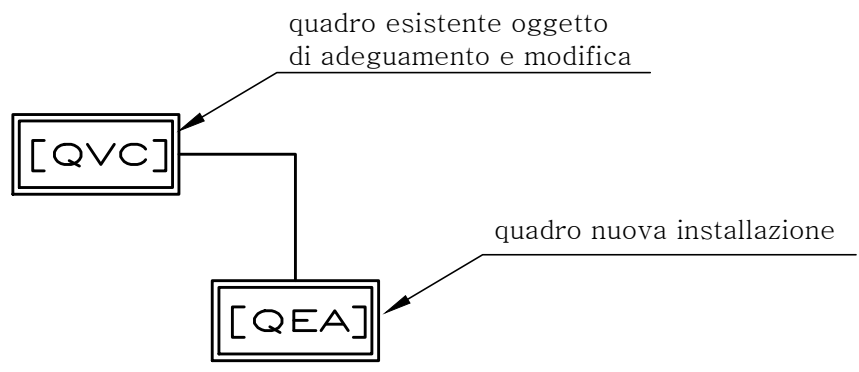

CLIENTE	PROGETTO	-	FILEQUADRI.DWG
	ARCHIVIO		DATA 9/9/2015 REVISIONE R0.0
IMPIANTO	DISEGNATORE		PAGINA 1 SEGUE -
			TAVOLA