

COMMITTENTE:  
**COMUNE DI MONTALCINO**

COMMESSA:

QUADRO:  
**Quadro nicchia contatori  
 QVC**

CARATTERISTICHE QUADRO









































IMPIANTO A MONTE

TENSIONE [V]	400	FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]			
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]			9,6
SISTEMA DI NEUTRO	TT		
DIMENSIONAMENTO SBARRE			
In [A]		Icc [kA]	
CARPENTERIA			PVC
CLASSE DI ISOLAMENTO	IP	55	

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI	<input type="checkbox"/>	— CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	<input checked="" type="checkbox"/>	— CEI EN 60947-2
	<input type="checkbox"/>	— CEI EN 60898
CARPENTERIA	<input type="checkbox"/>	— CEI EN 61439-2
	<input type="checkbox"/>	— CEI 23-48
		— CEI 23-49
		— CEI 23-51

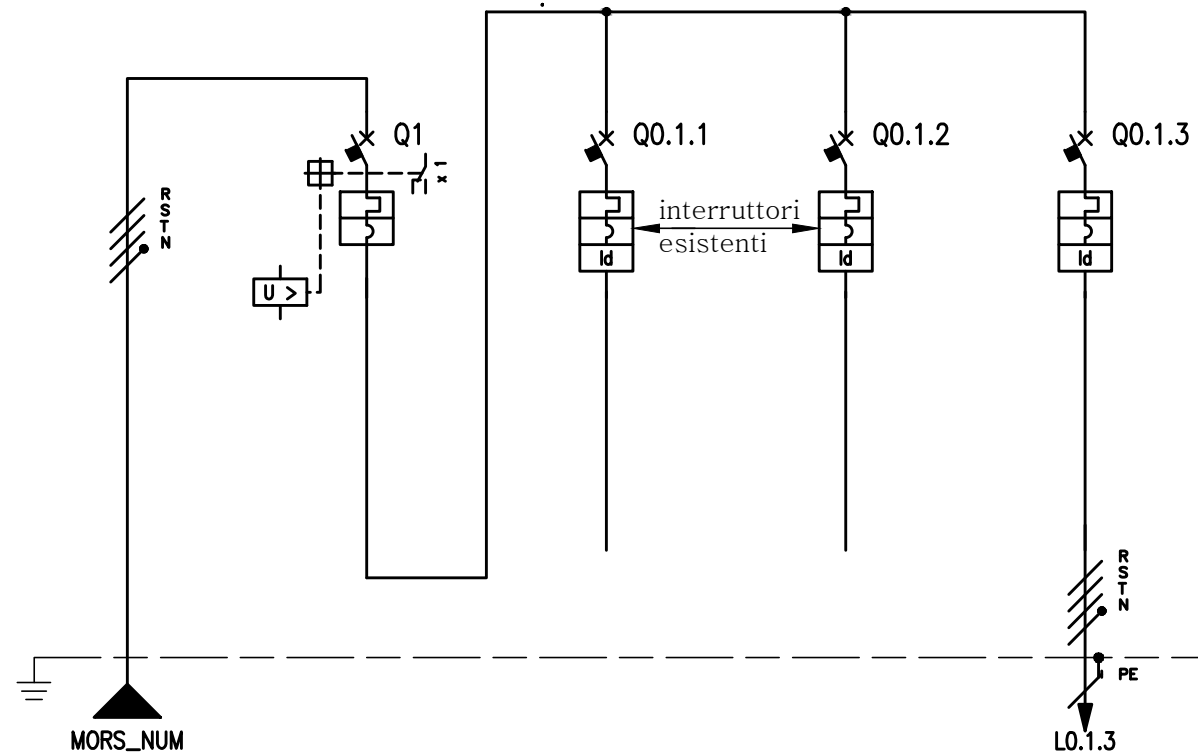
## LEGENDA SIMBOLI

									
INTERRUTTORE AUTOMATICO	SEZIONATORE	INTERRUTTORE DI MANOVRA/SEZIONATORE	PROTEZIONE TERMICA	PROTEZIONE MAGNETICA	PROTEZIONE DIFFERENZIALE	SALVAMOTORE	ELEMENTO FUSIBILE	TOROIDE	COMANDO MANUALE
									
COMANDO MOTORIZZATO	SGANCIO LIBERO	MANOVRA ROTATIVA BLOCCOPORTA	INTERBLOCCO	APPARECCHIATURA RIMOVIBILE/ESTRAIBILE	BLOCCO A CHIAVE (BLOCCATO CON APPARECCHIO IN POSIZIONE DI RIPOSO)	BLOCCO A CHIAVE (LIBERO CON APPARECCHIO IN POSIZIONE DI RIPOSO)	CONTATTO AUX (N, NUMERO DI CONTATTI INSTALLATI, IL TRATTEGGIO INDICA QUALE PARTE DELL'APPARECCHIATURA AGISCE SUL CONTATTO)	BOBINA A MINIMA TENSIONE	BOCINA A LANCIO DI CORRENTE
									
COMMUTATORE PER STRUMENTI (VOLTMETRICO/AMPEROMETRICO)	AMPEROMETRO	VOLTMETRO	FREQUENZIMETRO	STRUMENTO INTEGRATORE (CONTATORE)	CONTATTORE CON CONTATTI NO	CONTATTORE CON POSSIBILITA' DI COMANDO MANUALE CON CONTATTI NO	CONTATTORE CON CONTATTI NC	TELERUTTORE (RELE' PASSO/PASSO)	OROLOGIO
									
CREPUSCOLARE	OROLOGIO ASTRONOMICO	GRUPPO DI CONTINUITA' (UPS)	PRESA (SIMBOLO GENERALE)	PRESA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E FUSIBILI	AVIATORE - SOFT STARTER	VARIATORE DI VELOCITA' (INVERTER)	AVIATORE STELLA/TRIANGOLO	TRASFORMATORE	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE (SPD)



CLIENTE  IMPIANTO	PROGETTO ARCHIVIO DISEGNATORE	- FILE QUADRI_[Q00]_[QVC].DWG - DATA 9/9/2015 REVISIONE R0.0 - PAGINA 2 SEGUE 3 TAVOLA

RIF. QUADRO	[QVC]	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-------------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---



NUMERAZIONE MORSETTI		MORS_NUM		DISTR		2		3		4	
NUMERAZIONE CIRCUITO	DISTRIBUZIONE	CIRC_NUM	DISTR	2	RSTNPE	3	RSTNPE	4	RSTNPE		
DESCRIZIONE CIRCUITO		DA CONSEGNA ENEL	GENERALE	LINEA ALIMENTAZIONE CUCINA	LINEA ALIMENTAZIONE DIREZIONE DIDATTICA	LINEA ASCENSORE QUADRO QEA					
TIPO APPARECCHIO			iC60 N	iC60 N	iC60 N	C40 N					
INTERRUTTORE	l <sub>cu</sub> [kA]		10	10	10	10					
	N. POLI	In [A]	4P	63	4P	63	4P	25	3P+N	20	
	CURVA/SGANCIATORE		C		C		C		C		
	I <sub>r</sub> [A]	t <sub>r</sub> [s]	63		63		25		20		
	I <sub>sd</sub> [A]	t <sub>sd</sub> [s]	630		630		250		200		
	I <sub>i</sub> [A]										
DIFFERENZIALE	TIPO	CLASSE		Vigi	AC	Vigi	AC	Vigi	AC		
	I <sub>dn</sub> [A]	t <sub>dn</sub> [ms]		0,3	Istantaneo	0,03	Istantaneo	0,3	Istantaneo		
CONTATTORE	TIPO	CLASSE									
TELERUTTORE	BOBINA [V]	N. POLI	In [A]								
TERMICO	TIPO	I <sub>rth</sub> [A]									
FUSIBILE	N. POLI	In [A]									
ALTRE APP.	TIPO	MODELLO									
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO	POSA	EPR	11				EPR	11		
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]		1x10	1x10	1x10				1x2,5	1x2,5	1x2,5
	I <sub>b</sub> [A]	I <sub>z</sub> [A]	4	80				4	30		
FONDO LINEA	U <sub>n</sub> [V]	P <sub>n</sub> [kW]	400					400			
	I <sub>cc min</sub> [kA]	I <sub>cc max</sub> [kA]	7,2	9,6				0,2	0,6		
	LUNGHEZZA [m]	dV TOTALE [%]	1	0				50	0,7		
NOTE		FG7R/Cu	NOTE2					FG70R/Cu			



CLIENTE	PROGETTO	- FILE QUADRI_[Q00]_[QVC].DWG
IMPIANTO	ARCHIVIO	- DATA 9/9/2015 REVISIONE R0.0
	DISEGNATORE	- PAGINA 3 SEGUE -
	TAVOLA	